120131 Luftheber Skizzen

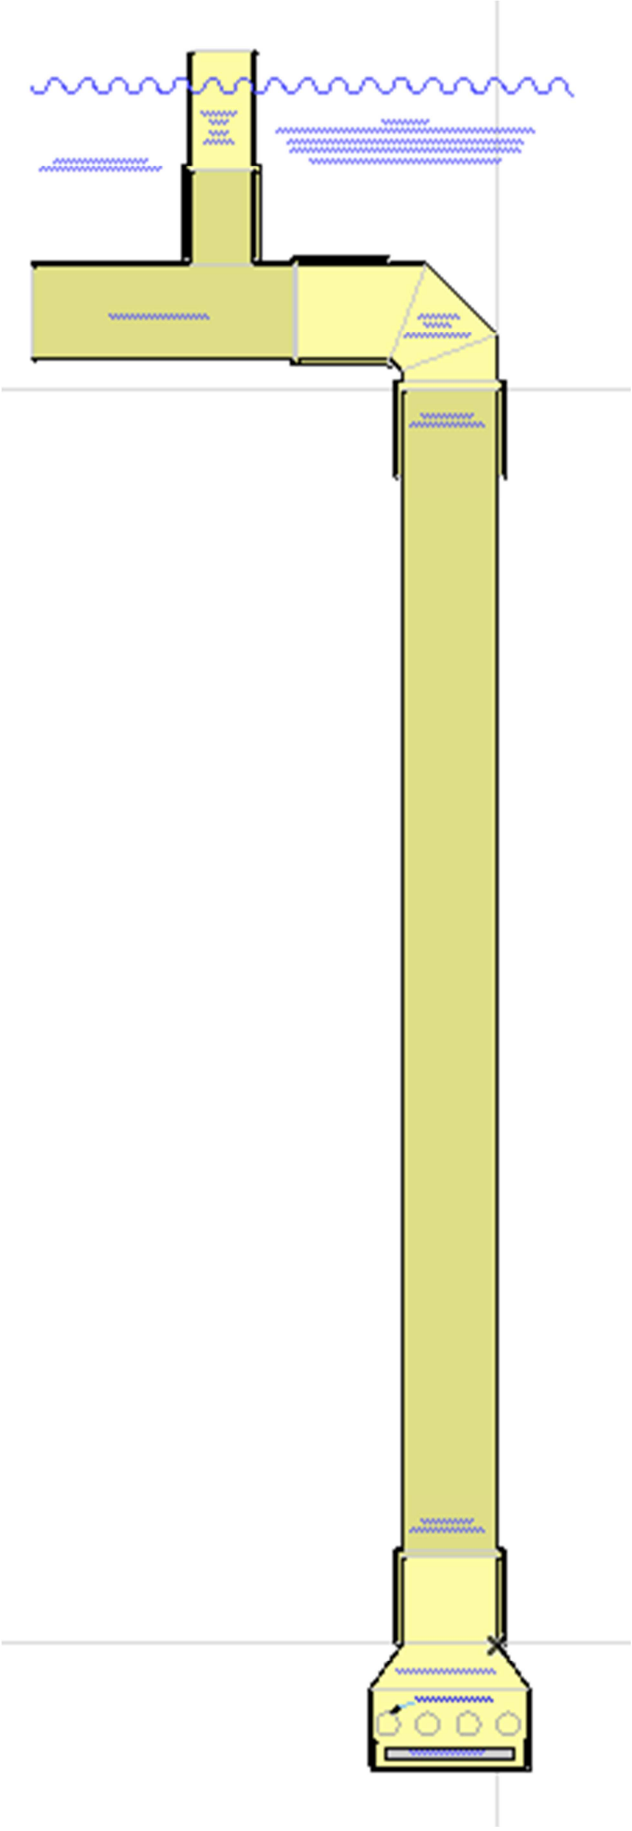

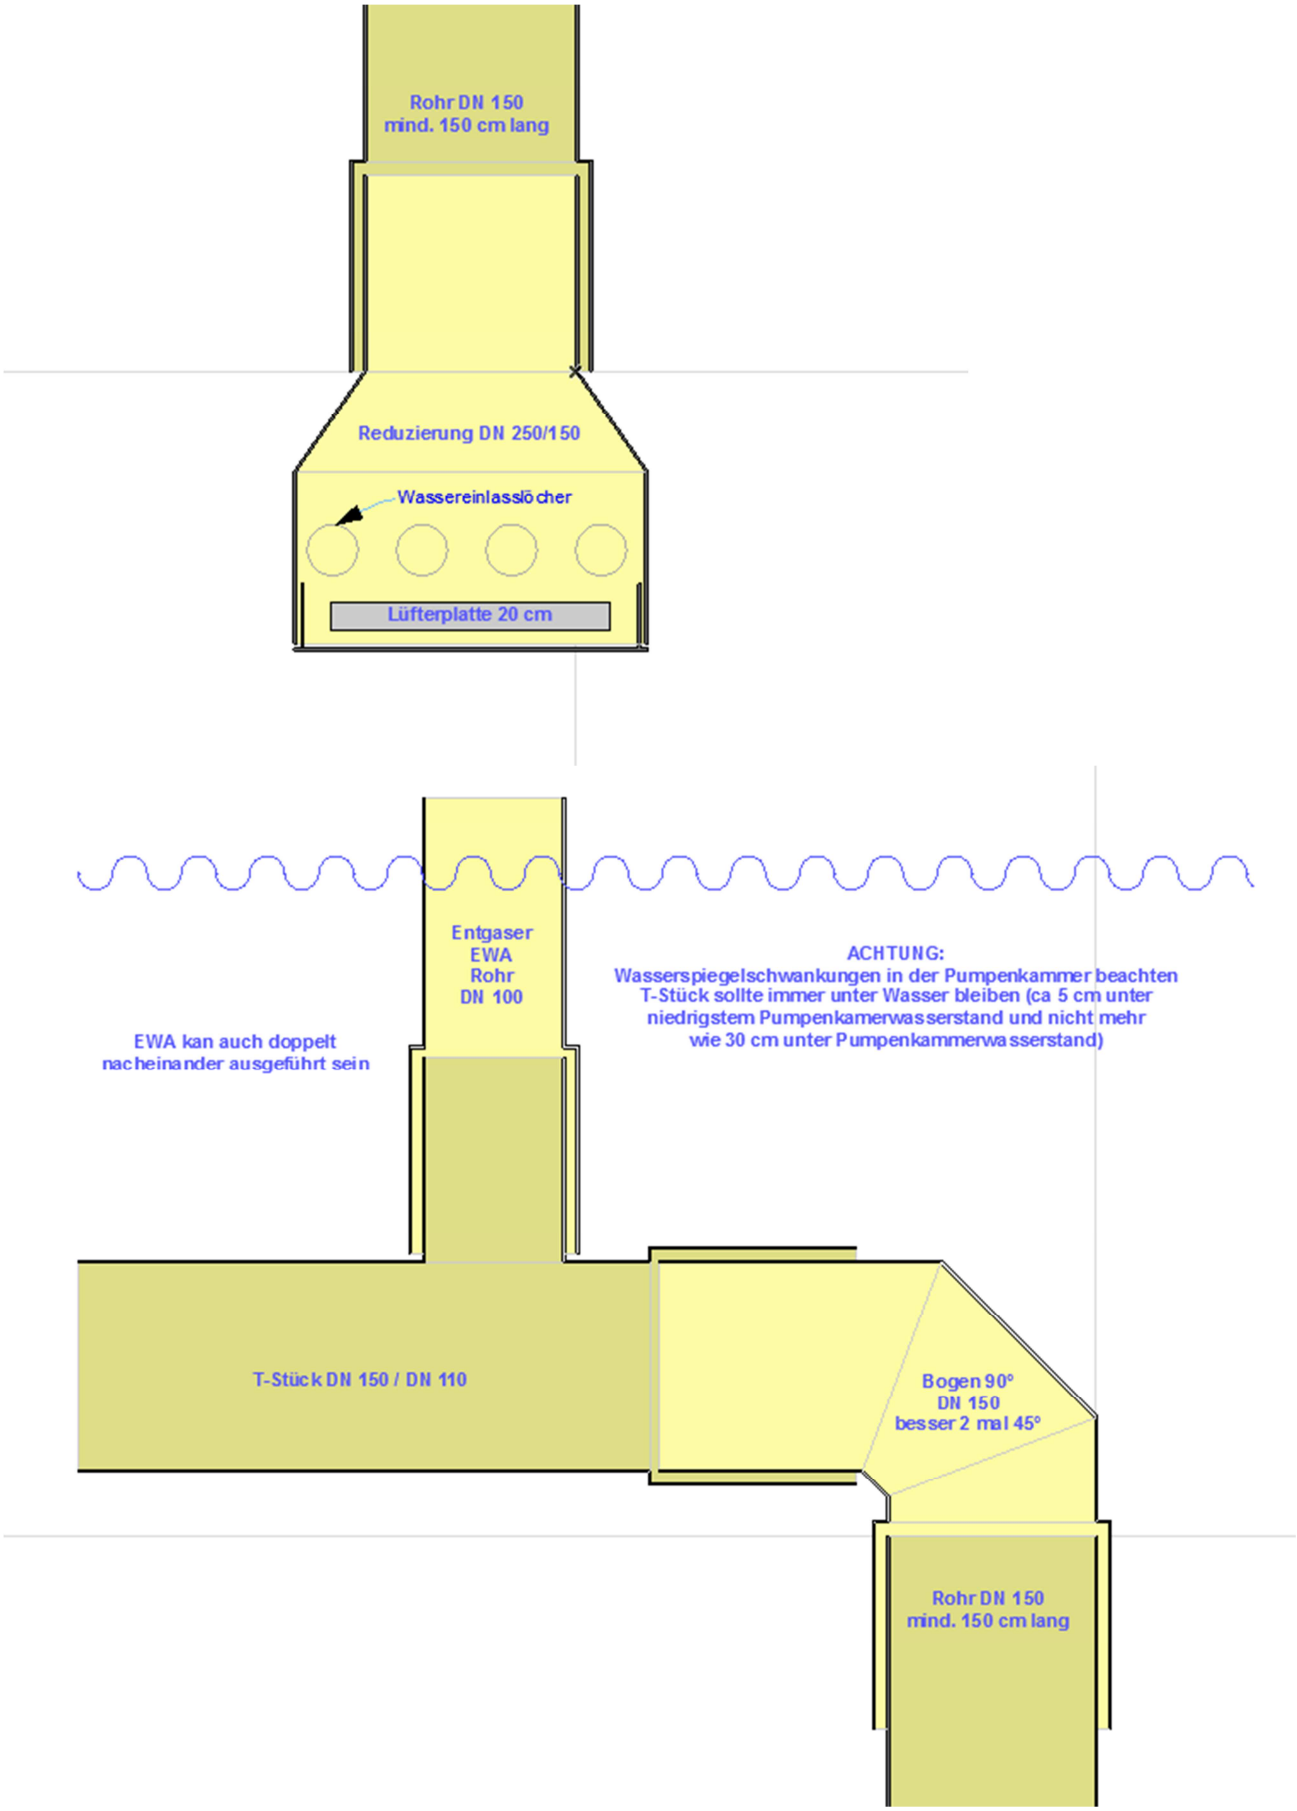
Rohr DN 150
mind. 150 cm lang
Reduzierung DN 250/150
Wassereinlasslöcher
Lüfterplatte 20 cm
Entgaser
EWA
Rohr
DN 100
ACHTUNG:
Wasserspiegelschwankungen in der Pumpenkammer beachten
T-Stück sollte immer unter Wasser bleiben (ca 5 cm unter
niedrigstem Pumpenkamerwasserstand und nicht mehr
wie 30 cm unter Pumpenkammerwasserstand)
EWA kan auch doppelt
nacheinander ausgeführt sein
T-Stück DN 150 / DN 110
Bogen 90°
DN 150
besser 2 mal 45°
Rohr DN 150
mind. 150 cm lang